



КТП-2

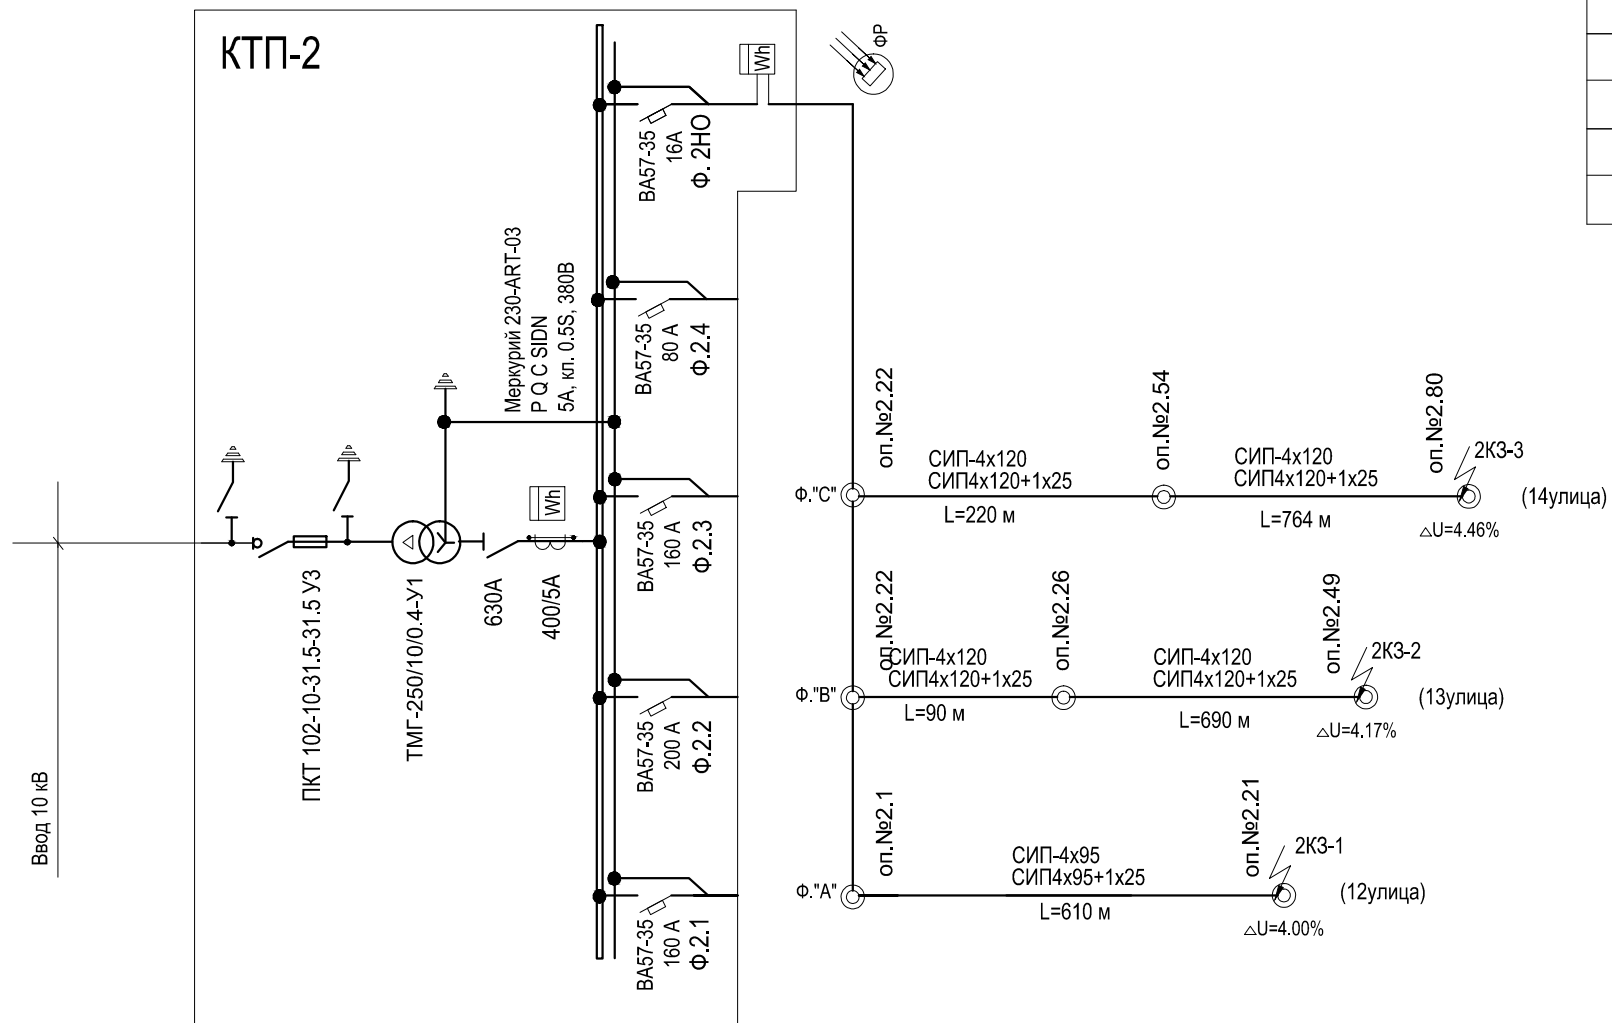

участок	Кол-во свет-ков	Ко	Рр кВт	привед. длина уч-ка, Lпр, м	Момент нагрузки кВт*м	Потеря напряжения △ U%		Марка и сечение кабеля	Расчетный ток, А	Допуст. ток, А
						на участке	от начала линии			
ФИДЕР №2НО (Ф."А")										
ТП - оп.№2.21	3	1.0	0.375	610/2	114.4	0.62	0.62	СИП-3х95+1х95+1х25	2.00	
ФИДЕР №2НО (Ф."В")										
ТП - оп.№2.49	3	1.0	0.375	90+690/2	163.13	0.88	1.50	СИП-3х120+1х120+1х25	2.00	
ФИДЕР №2НО (Ф."С")										
ТП - оп.№2.80	3	1.0	0.375	220+764/2	225.75	1.22	1.84	СИП-3х120+1х120+1х25	2.00	

					2015	Заказчик:СНТ "СОЮЗ-Чернобыль-Сестрореченское" 105 - П/15 - ЭС						
						Московская область, Дмитровский р-он, Д. Федоровка						
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата							
						Внутриплощадочные сети			стадия	лист	листов	
ГИП	Гусаров		напряжением 0,4 кВ			Р	20					
Исполнит.	Федоренко		Сети наружного освещения									
Проверил			КТП-2. Однолинейная схема сети наружного освещения. Расчет линий наружного освещения			ООО "М и К"						