


Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

Рубильник РЕ-19
Автоматический выключатель ВА55-43
Предохранитель ППН
Трансформатор тока ТНШЛ-0,66
Светодиодные лампы, пускатель магнитный ПМ12
Сечение шин РЕ, N (по заказу PEN)
Порядковый номер панели
Тип РУ
Назначение панели
Номинальный ток оборудования панели, А

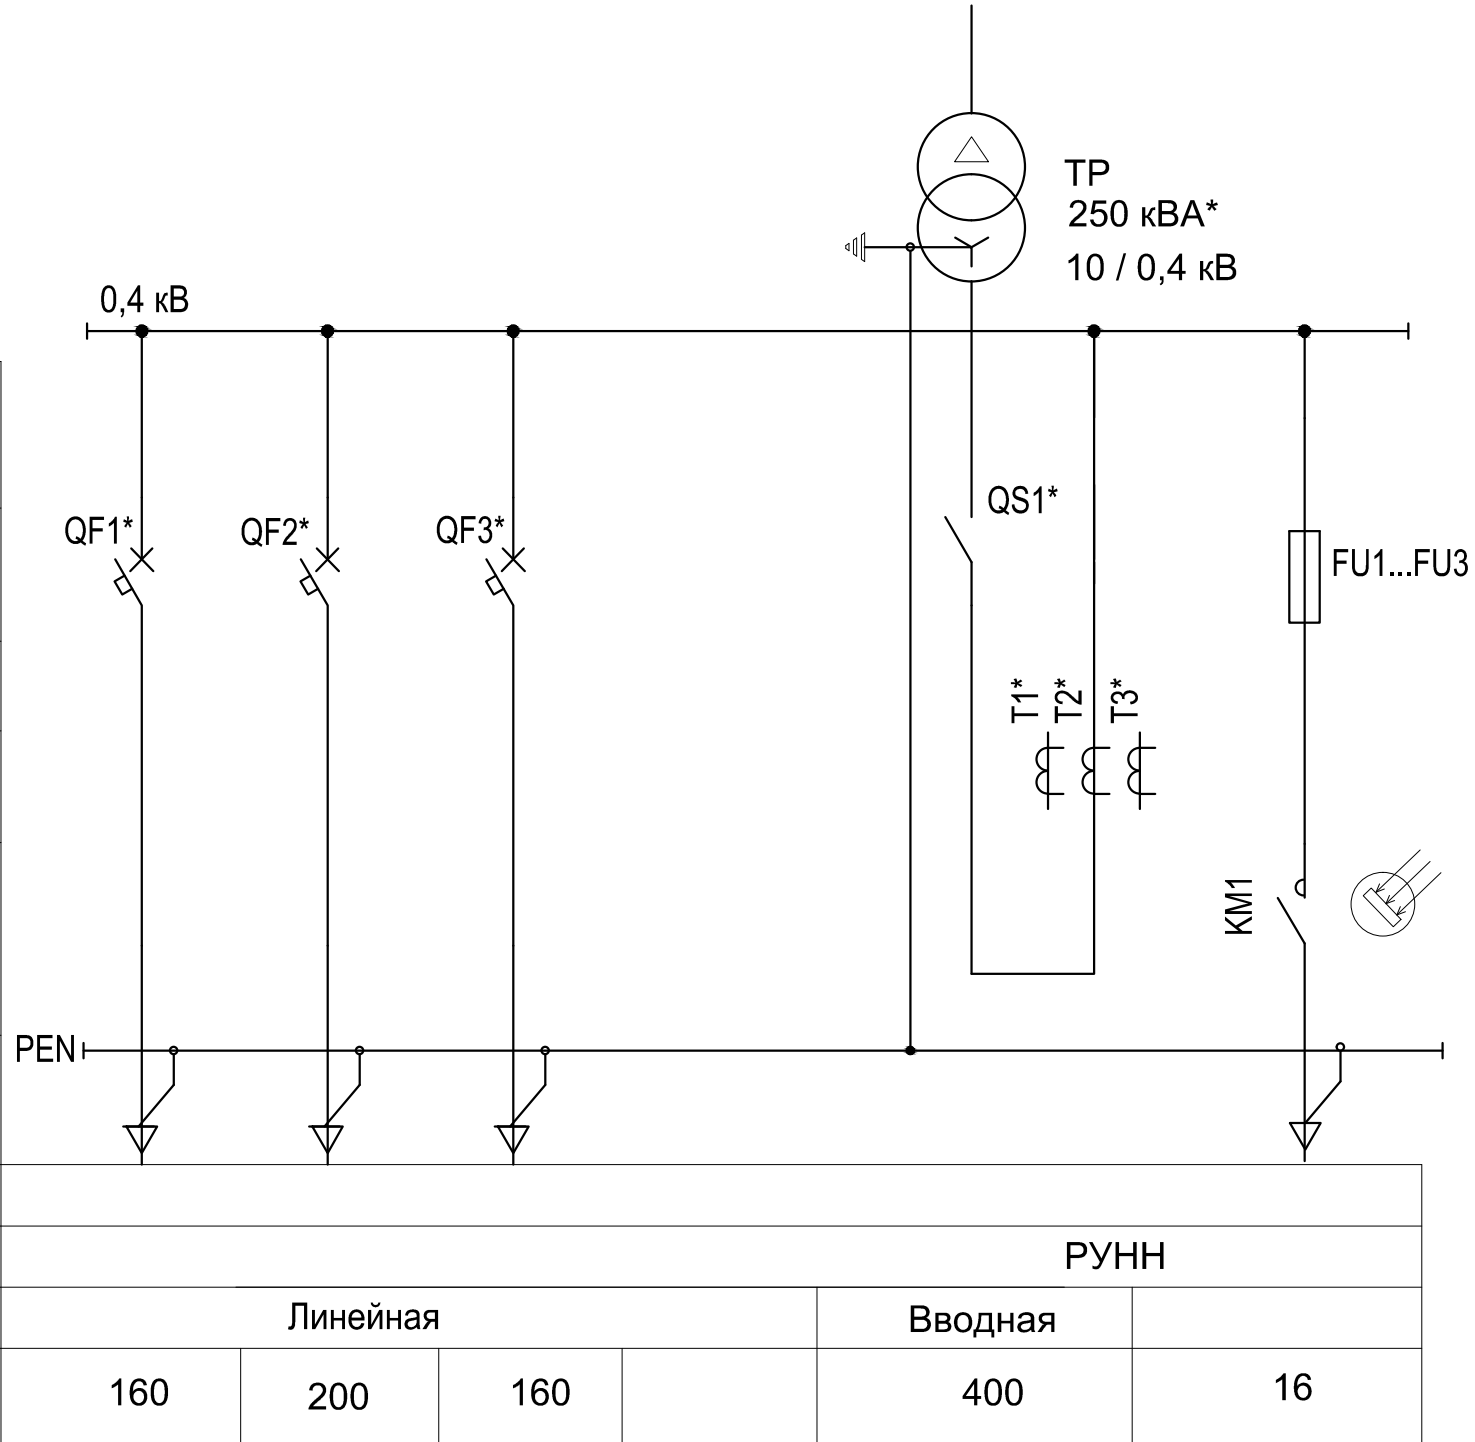

Примечание:
1. Оборудование, помеченное (*) устанавливается взамен существующего в связи с увеличением трансформаторной мощности: замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 250кВА

					2015	Заказчик:СНТ "СОЮЗ-Чернобыль-Сестрореченское" 105 - П/15 - ЭС			
						Московская область, Дмитровский р-он, Д. Федоровка			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата				
						Внутриплощадочные сети напряжением 10 кВ, 0.4кВ. Сети наружного освещения.	стадия	лист	листов
ГИП	Гусаров						Р	4	
Исполнит.	Федоренко					Схема электрических соединений РУ-0,4 кВ КТП-2	ООО "М и К"		
Проверил									